


## Marktorientierte Preise für das Direktvermarktungsmodell (2026)

Der Gesetzgeber sieht im Rahmen der Direktvermarktung einen Ausgleichsbeitrag vor, sollte der marktorientierte Preis, der bei einer definierten Referenzproduktion im Jahresdurchschnitt erzielt werden konnte, unter die gemäss Energieeffizienzverordnung festgelegte Mindestvergütung fallen. Dieser wird im Januar des Folgejahres ausbezahlt.


### Produktionsmengen der Referenzanlage

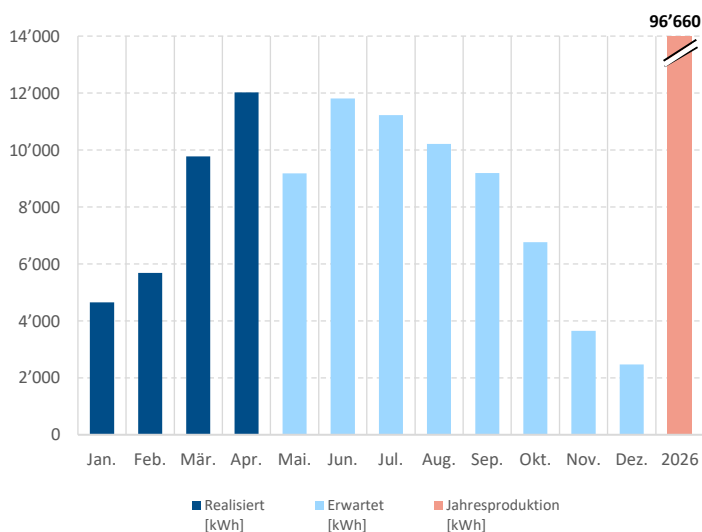

### Stichtag 11.05.2026

Monat	Realisiert [kWh]	Erwartet [kWh]	Gesamt [kWh]
Jan.	4'652	0	4'652
Feb.	5'685	0	5'685
Mär.	9'775	0	9'775
Apr.	12'028	0	12'028
Mai.	0	9'183	9'183
Jun.	0	11'815	11'815
Jul.	0	11'225	11'225
Aug.	0	10'218	10'218
Sep.	0	9'197	9'197
Okt.	0	6'759	6'759
Nov.	0	3'649	3'649
Dez.	0	2'475	2'475
<b>2026</b>	<b>32'141</b>	<b>64'520</b>	<b>96'660</b>

### Marktorientierter Preis der Referenzanlage

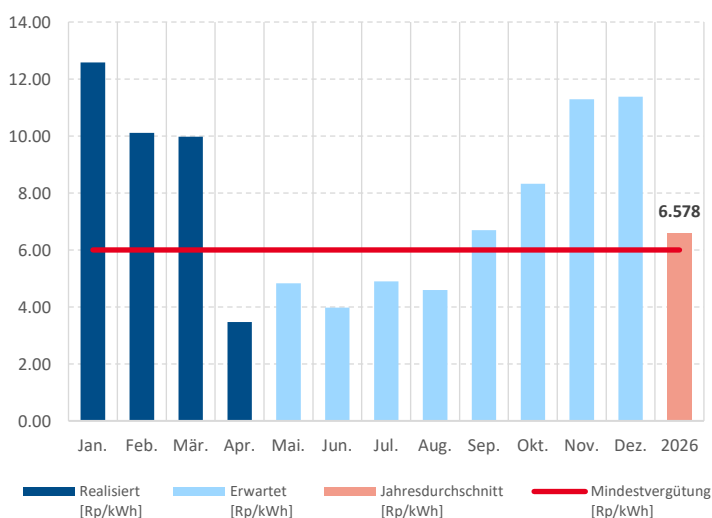

### Stichtag 11.05.2026

Monat	Realisiert [Rp/kWh]	Erwartet [Rp/kWh]	Gesamt [Rp/kWh]
Jan.	12.584	0.000	12.584
Feb.	10.109	0.000	10.109
Mär.	9.979	0.000	9.979
Apr.	3.474	0.000	3.474
Mai.	0.000	4.835	4.835
Jun.	0.000	3.975	3.975
Jul.	0.000	4.901	4.901
Aug.	0.000	4.592	4.592
Sep.	0.000	6.696	6.696
Okt.	0.000	8.325	8.325
Nov.	0.000	11.286	11.286
Dez.	0.000	11.383	11.383
<b>2026</b>	<b>7.945</b>	<b>5.897</b>	<b>6.578</b>

### Informationen zum Ausgleichsbeitrag

Der Ausgleichsbeitrag für anspruchsberechtigte PV-Anlagenbetreiber errechnet sich aus der Differenz zwischen der Mindestvergütung und dem marktorientierten Preis der Referenzanlage, welcher im Jahresdurchschnitt erzielt werden konnte und beträgt für den dargestellten Produktionszeitraum bzw. wird für diesen erwartet:

**0 Rp/kWh**

### Informationen zur Referenzanlage

Adresse Alte Zollstrasse 11, 9494 Schaan  
 Installierte Leistung 83.25 kWp  
 Baujahr 2010

### Disclaimer

Die Inhalte dieses Dokuments sind für Informationszwecke bestimmt. Sämtliche Marktdaten und Informationen stützen sich auf Quellen, die die LKW als zuverlässig erachten. Jegliche Haftung im Zusammenhang mit den bereitgestellten Informationen wird ausgeschlossen.