


Referenzwerte PVA



Die nachfolgenden Werte basieren auf den Daten von mehreren Anlagen an verschiedenen Standorten in Liechtenstein. Je nach Standort und Anlagenausrichtung sind Abweichungen über 10% möglich, im Winterhalbjahr sind die Streuungen noch grösser.

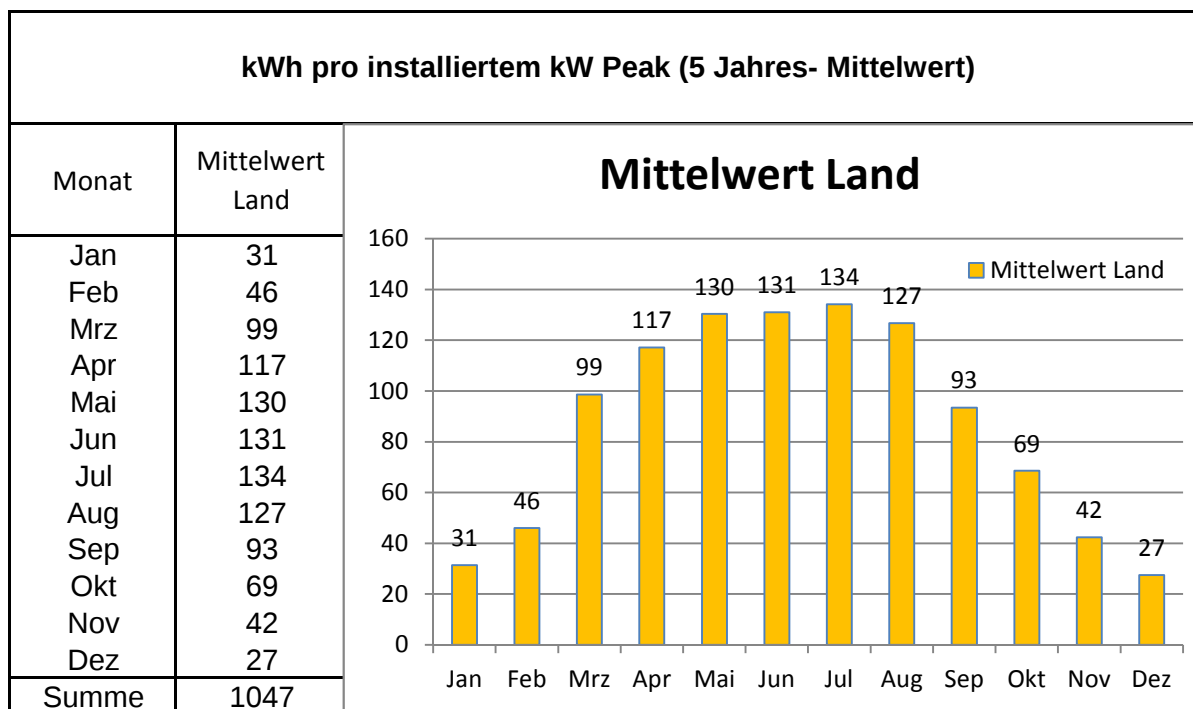

Beispiel: Eine Anlage mit 35 kW installierter Peakleistung
 produzierte im Durchschnittsmonat Mai etwa $35 \times 130 = 4550$ kWh

Zu beachten ist auch die Schneebedeckung und Nebelsituation der einzelnen PVA Anlagen